

CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE SELLO DE PRODUCTO AHORRADOR



Informe N°: PA-10133-2019 Fecha de emisión : 02/08/2019

1. Datos del cliente /solicitante

Razón social: Corporación Ceramica S.A

Dirección: Av.El Polo 405 Urb.El derby, Surco Lima

2. Datos del producto ahorrador

Marca: Trebol Código: 610000313

Descripción: DUCHA MEZCLADORA DELLA EMPT 8"

Fabricante : China Procedencia : China

Uso: DUCHA

3. Lugar de verificación de productos ahorradores


Dirección: Calle Medidores 121 - El Agustino - Lima

4. Documento de referencia:

Administración del Sello de Producto Ahorrador de Agua GCPR136

5. Ensayo comparativo de producto ahorrador vs producto no ahorrador

Condicion de ensayo		Producto ahorrador		Sin producto ahorrador		Limite	Porcentaie		Efectividad tiempo		
Fecha de ensayo	Presión (Bar)	Volumen promedio (L)	Consumo (%)	Volumen promedio (L)	Consumo (%)	máximo permisible (%)	de ahorro	Con ahorrador (s)	Sin ahorrador (s)	Porcentaje (%)	Garantia del producto
07/07/2019	1	11.07	31.84	34.76	100.00	30	68.16	02:27.58	02:10.74	12.88	DE POR VIDA

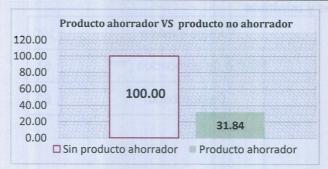

Observación:

6. Resultados:

Porcentaje de ahorro	Garantía del producto	Eficiencia en el uso	Puntaje alcanzado	Resultado Final
50	40	1	91	Conforme

Carlo Miguel Vega Vegazo Analista Principal de Micromedición

Katia Ochoa Trucios

Jefa Equipo Gestión Comercial y Micromedición

JEFATURA Equipo Gestión Comercial y

7. Anexo

Criterios de Evaluación

Para la evaluación de los productos ahhorradores se tiene en cuenta las siguientes condiciones:

Tabla 1			Resultados
Porcentaje de ahorro (*) (50 puntos)	< 30%	0	wide - Fos
	[30% a 40%]	30	ación_Ceral
	<40% a 50%]	40	
	<50% a más	50	50 puntos

	Resultados		
Garantía del	Menor o igual a 01 año	0	-
	Mayor a 01 año y menor a 03 años	30	ing sh no
	Mayor a 03 años	40	40 puntos

Tabla 3			Resultados
Eficiencia en	En mayor tiempo > 10%	1	1 puntos
el uso (10 puntos)	En igual tiempo +- 10%	5	TO SECURE O
	En menor tiempo <-10%	10	Jon 100

Tabla de puntaje máximos y mínimos

Puntaje máximo	100
Mínimo de aprobacion (**)	61
Desaprobado	60

Trazabilidad

Instrumentos	Documento de verificación	Fecha de verificación
Medidor de agua Nº serie: D11BA05905	Informe de ensayo de medidores	13 de mayo de 2019
Manómetro N° C223	Certificado de calibracion Nº P-2170-2018	07 junio del 2018
Cronometro N° serie: CR-05-0017	Certificado de calibracion	19 de febrero de 2019

(*) en el caso de inodoros cuya descarga, sea igual o menor a 4,8 litros se aplicará el máximo puntaje del factor "porcentaje de ahorro"

(**) Para acceder al sistema deben cumplir con el puntaje mínimo de aprobación

PA-10133-2019